

**Classificazione acustica ai sensi
del D.P.C.M. 14/11/1997**

VALORI LIMITE DI EMISSIONE		
D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 2		
CLASSE I	LIMITI ANNUALI PER CLASSE	LIMITI ANNUALI PER GRUPPO CLASSE
Aziona particolarmente protetta	0,00 mg/m³	0,00 mg/m³

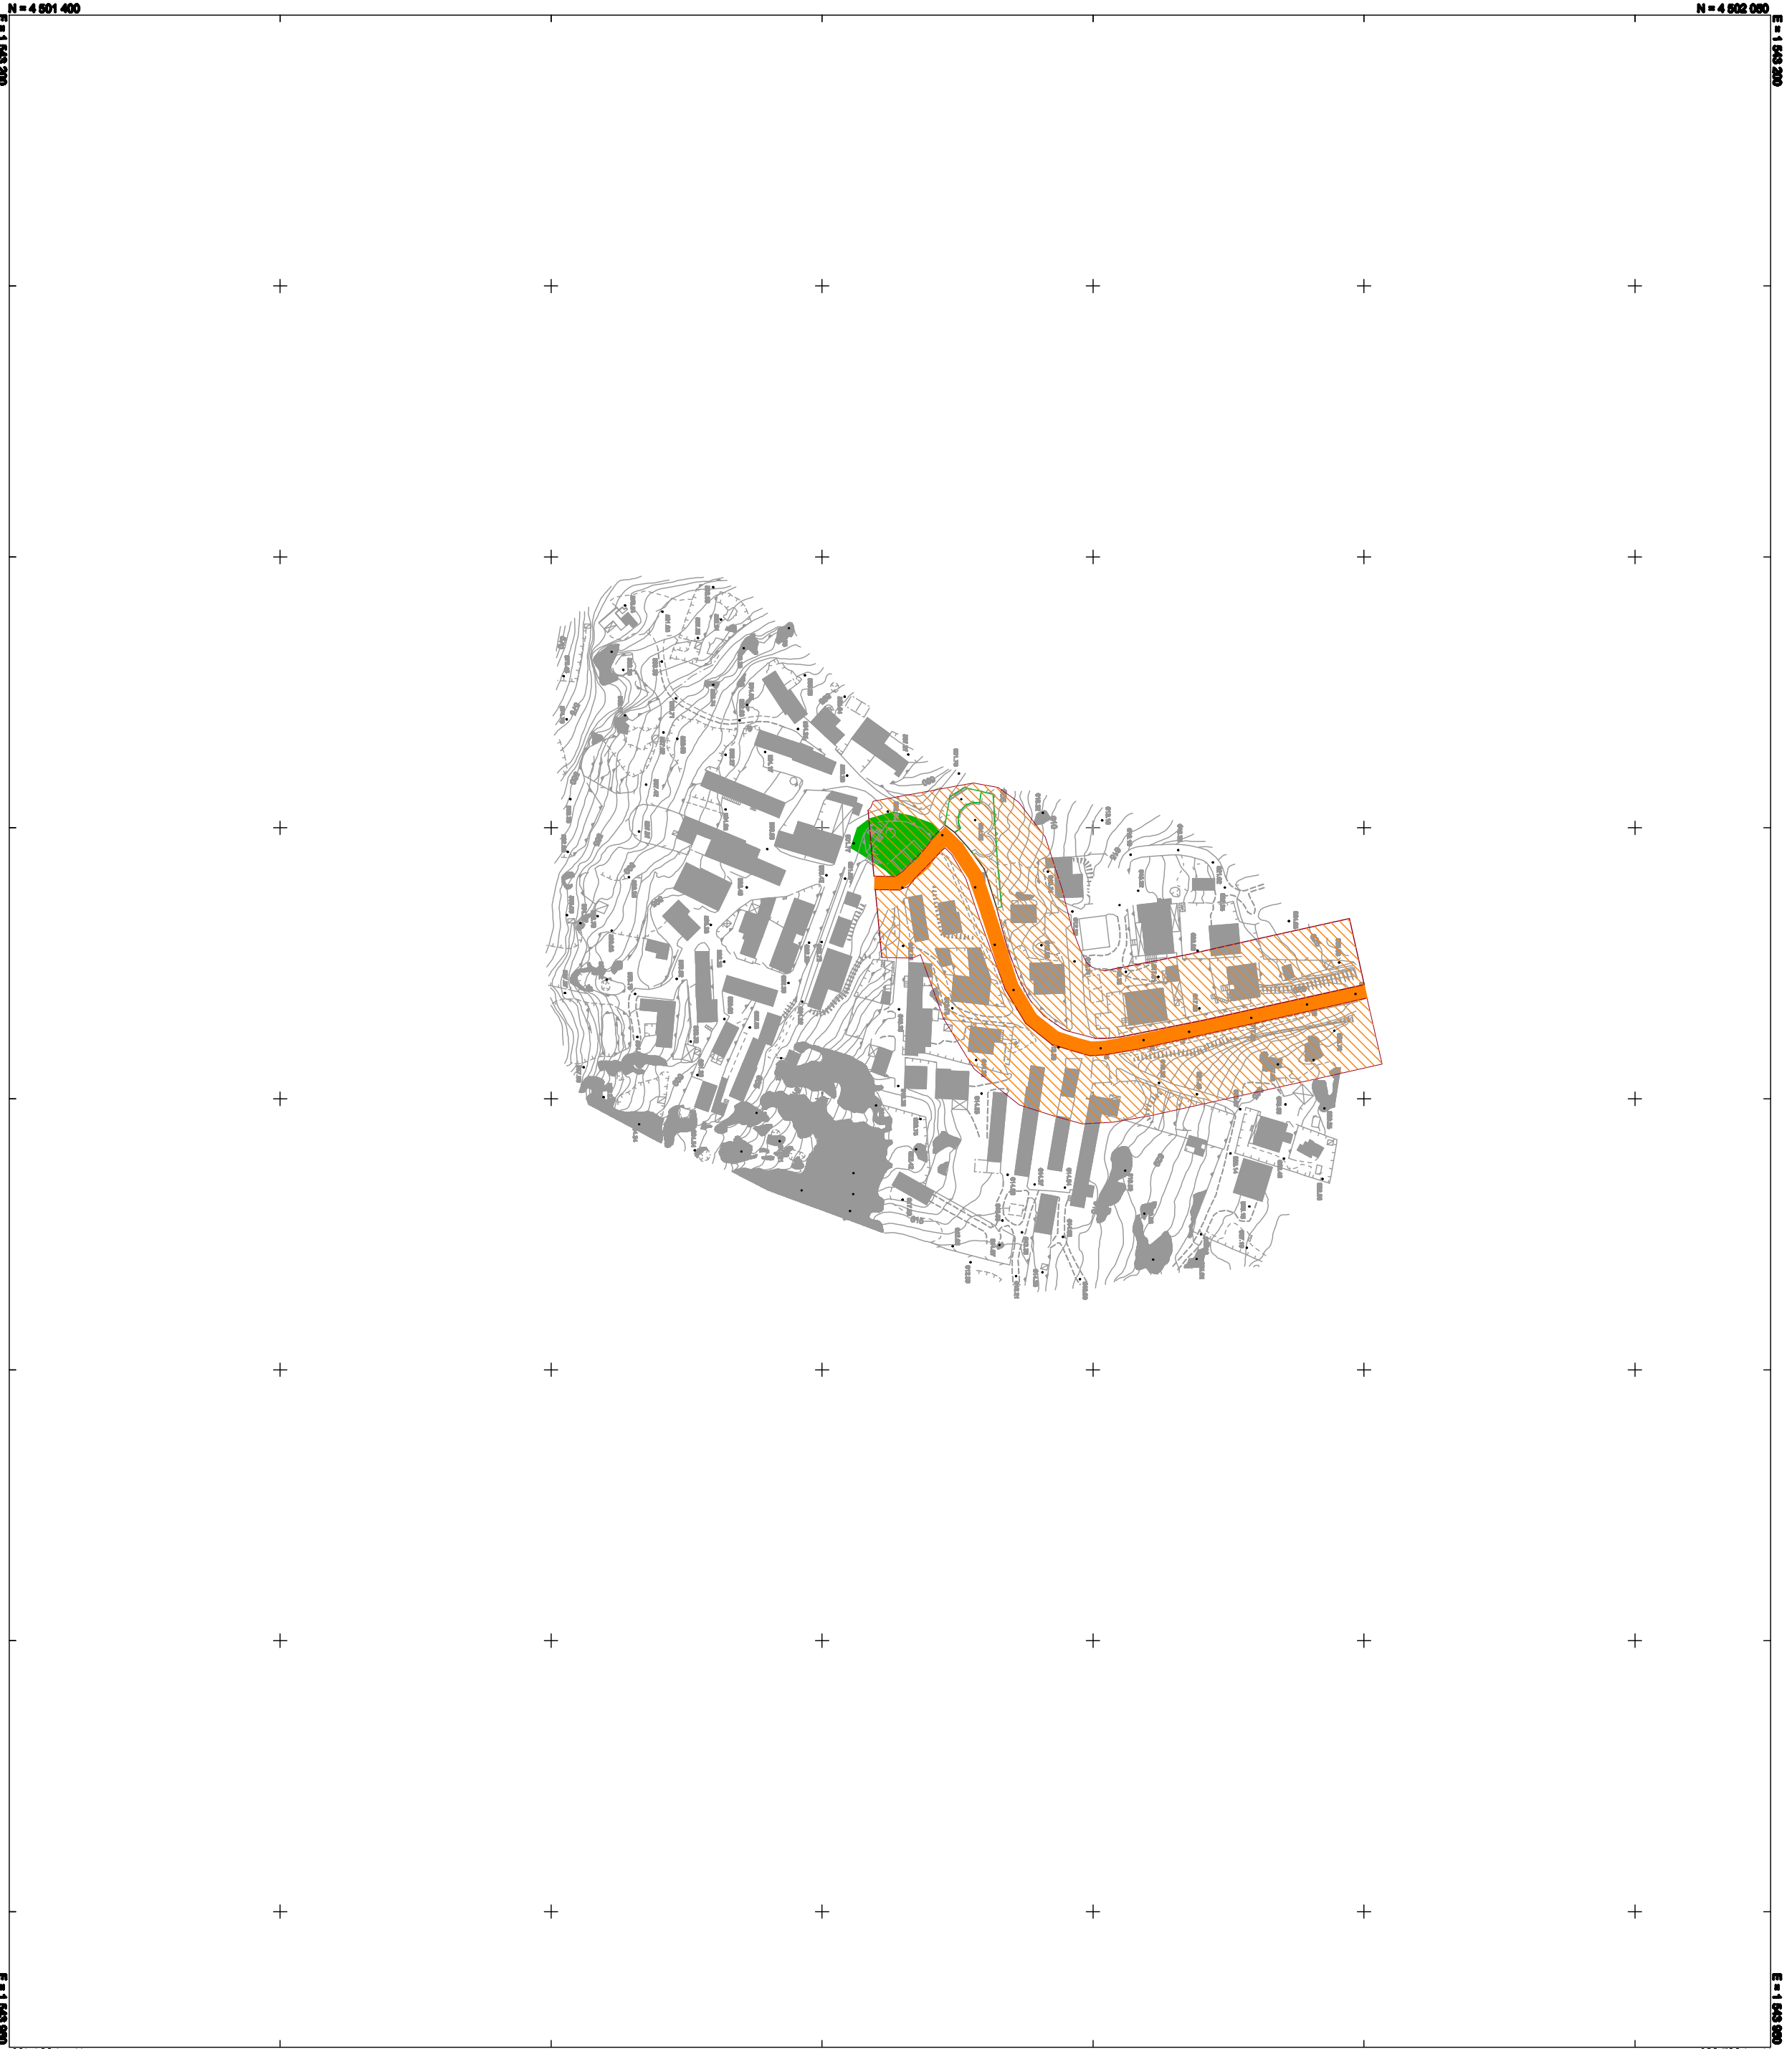
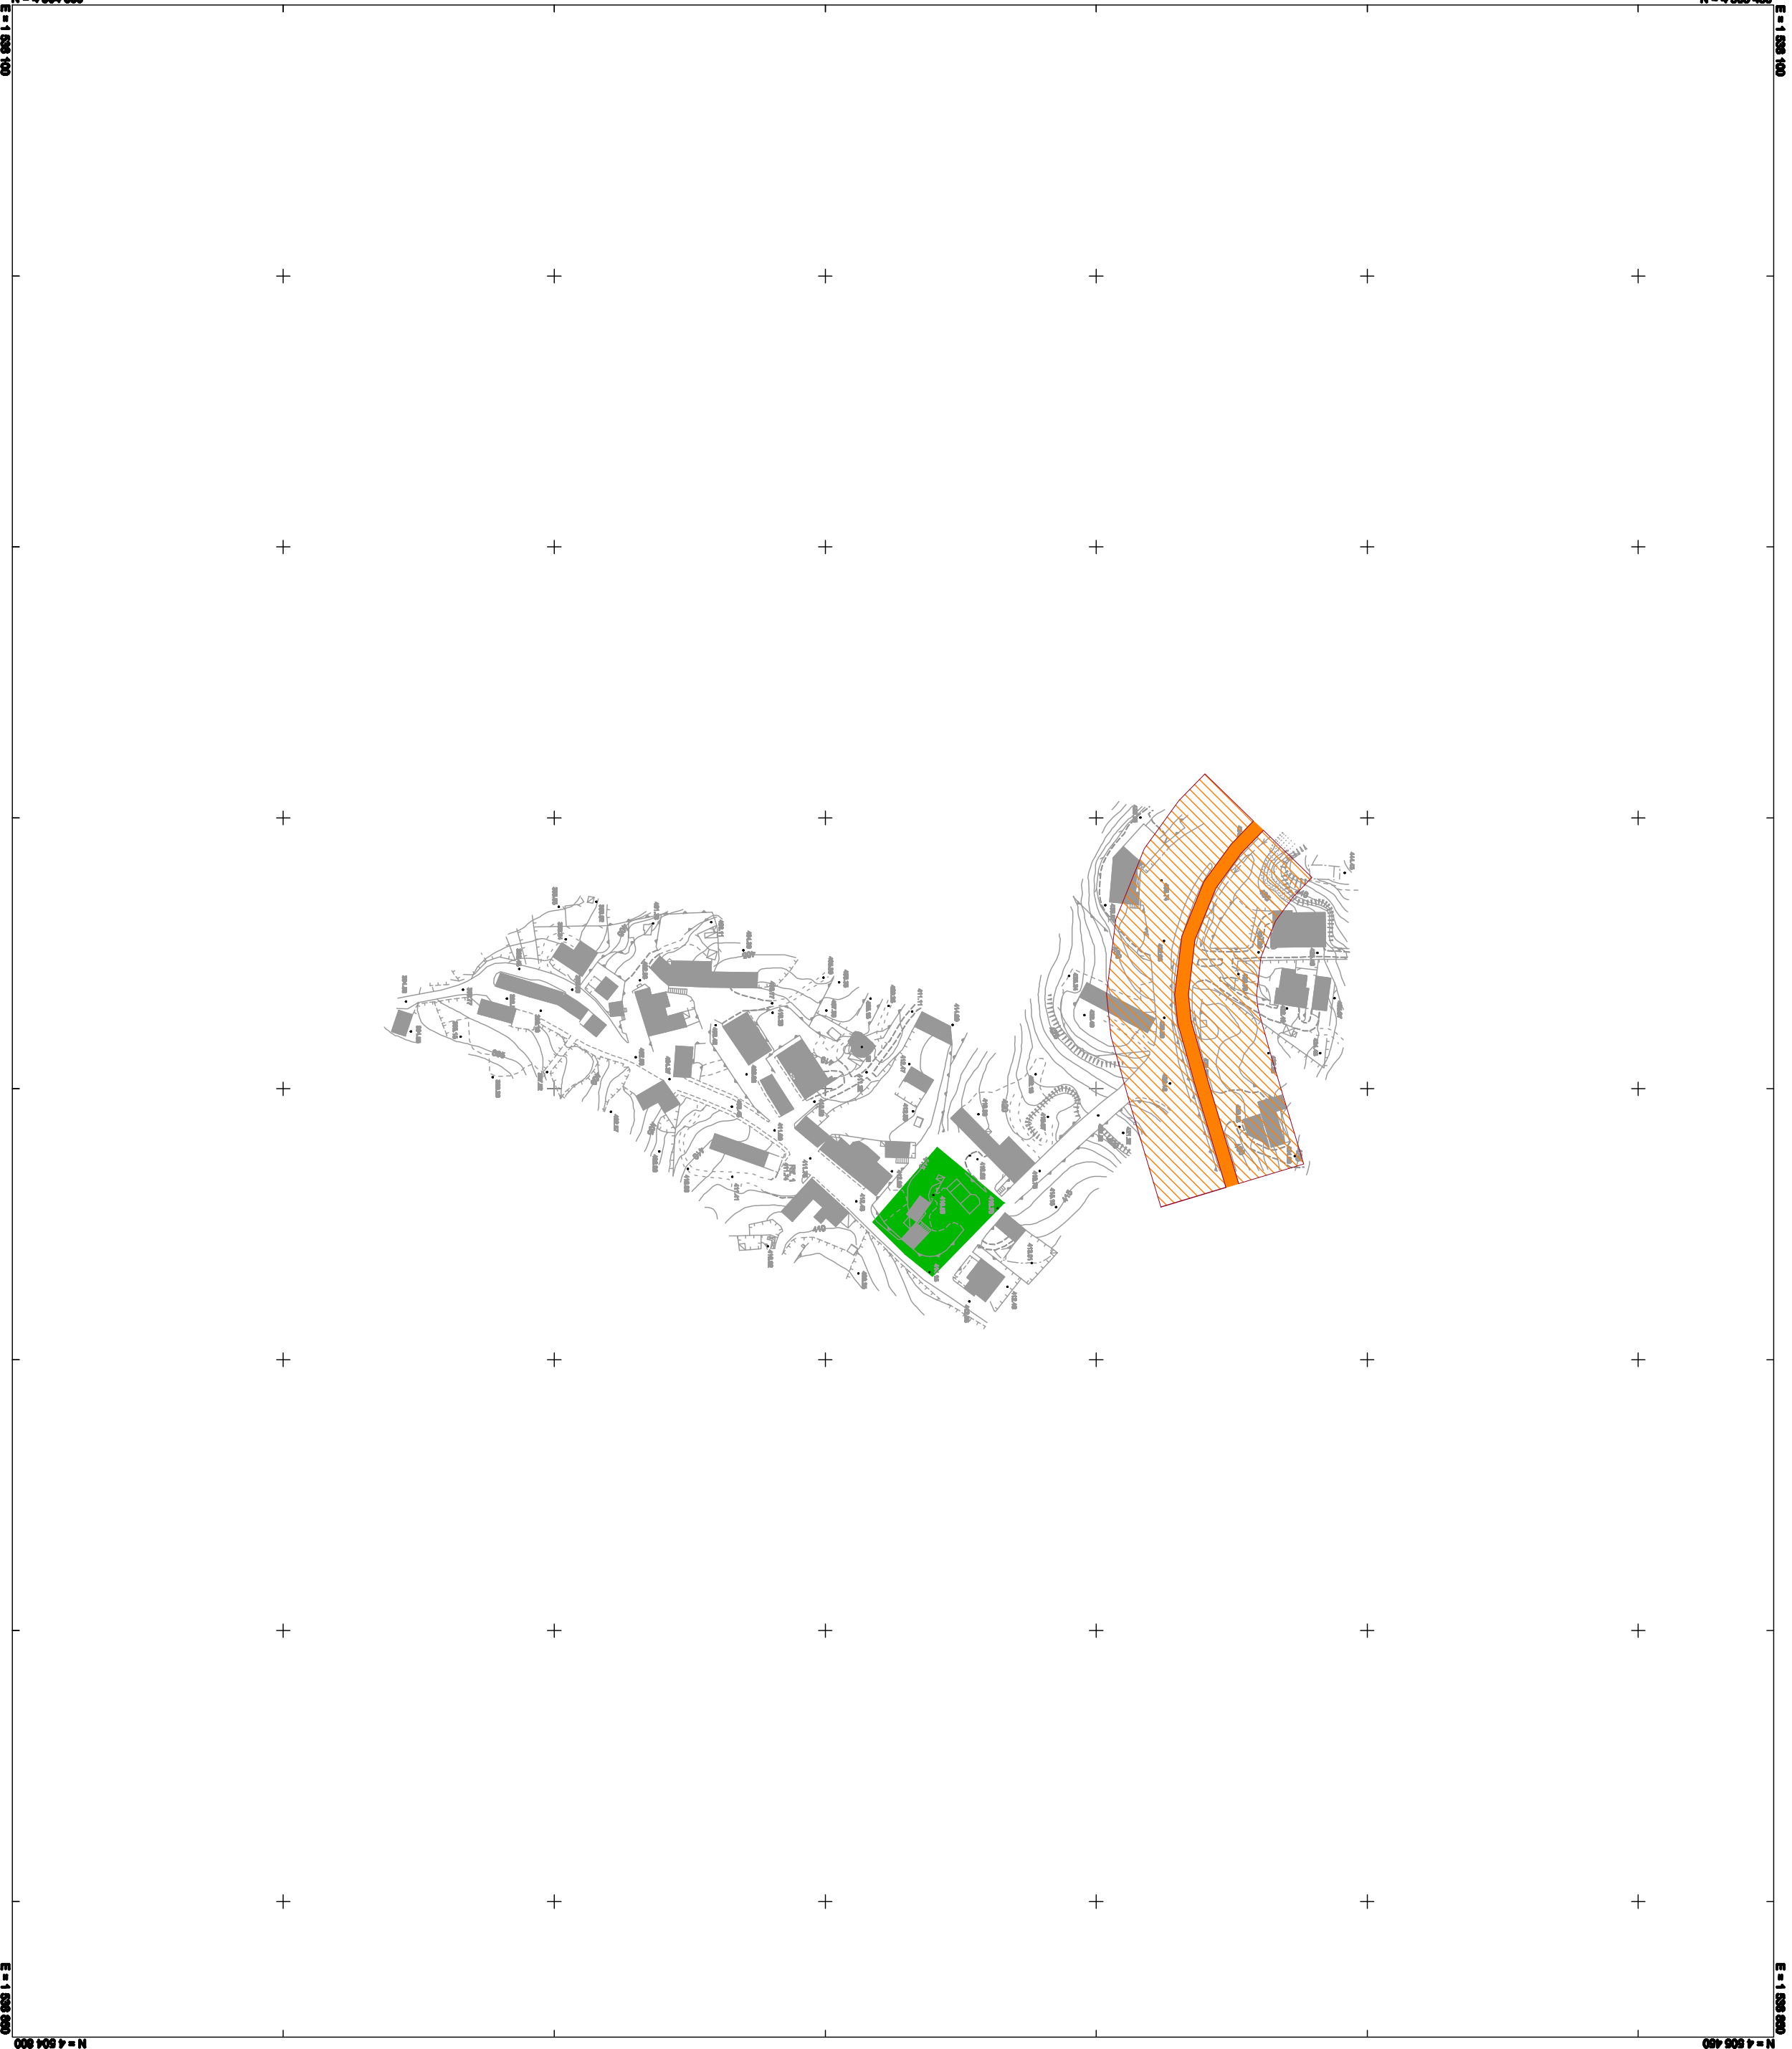
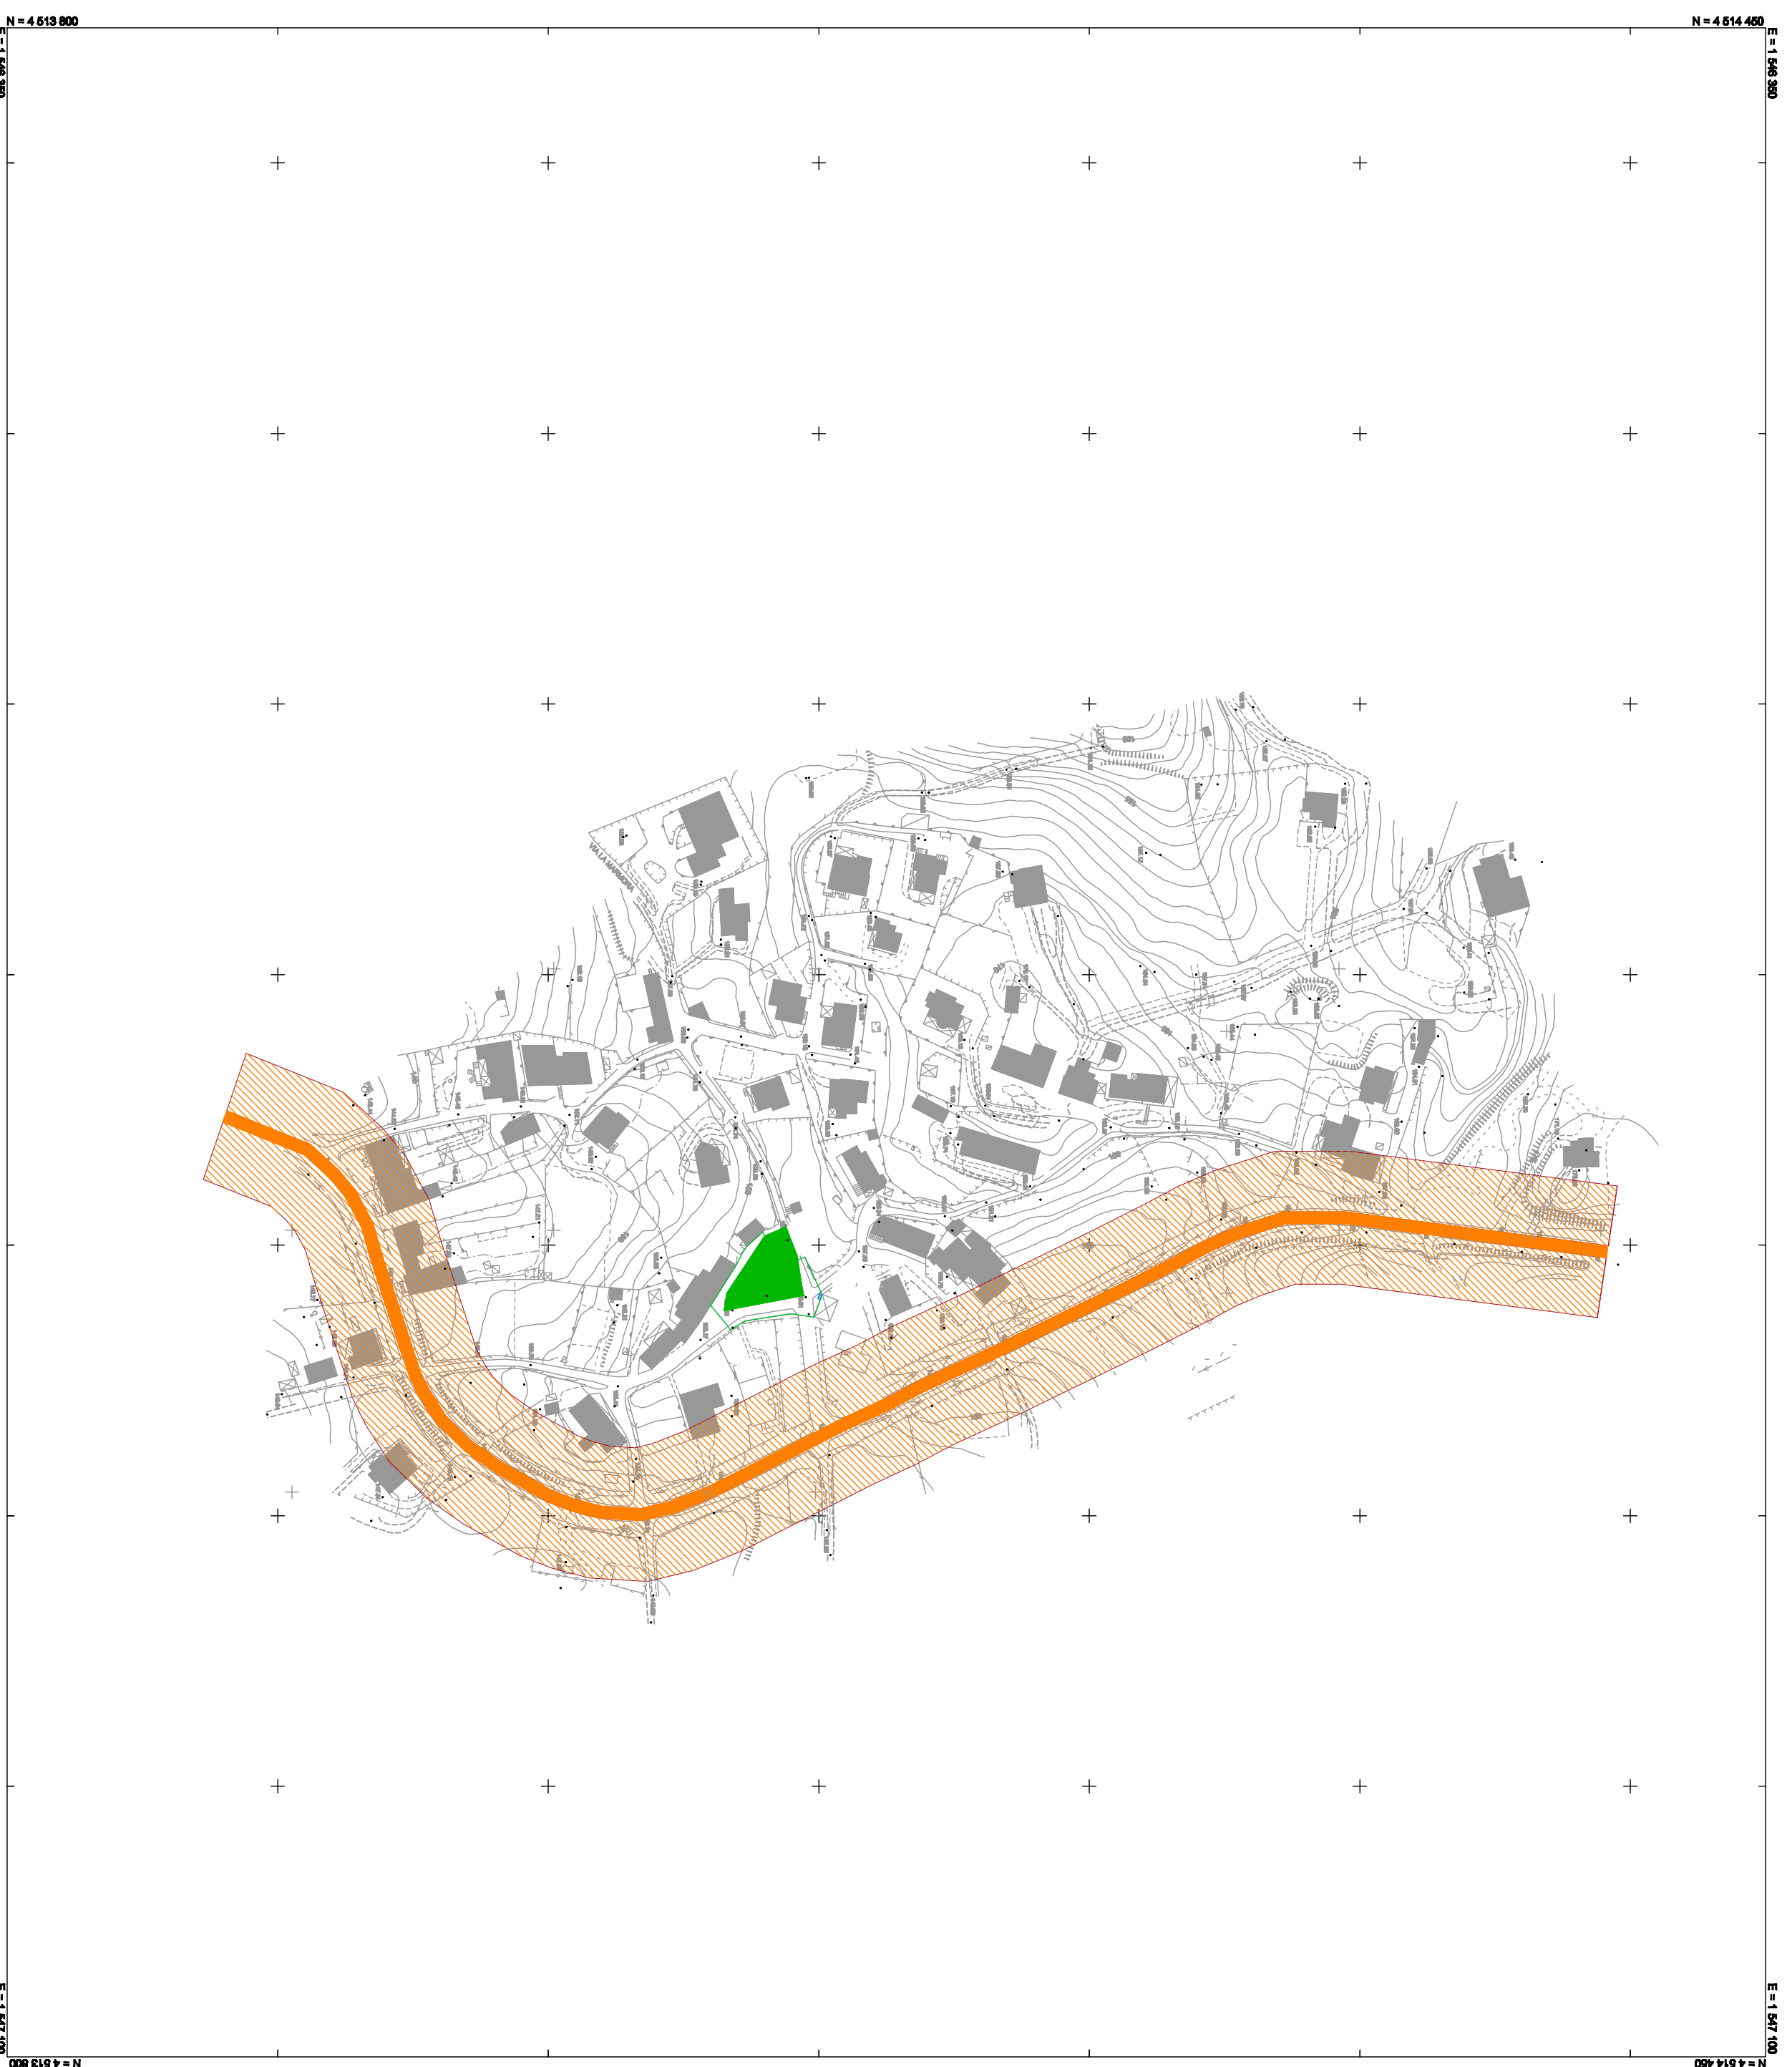
CLASSE I							
Area partecipativa protetta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LAUREE CINESE</th> <th>LAUREE PORTOGALLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100-2000</td> <td>6000-10.000</td> </tr> <tr> <td>80-90%</td> <td>40-50%</td> </tr> </tbody> </table>	LAUREE CINESE	LAUREE PORTOGALLO	100-2000	6000-10.000	80-90%	40-50%
LAUREE CINESE	LAUREE PORTOGALLO						
100-2000	6000-10.000						
80-90%	40-50%						

VALORI DI QUALITA'	
D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 7	
CLASSE I	
Alto contenuto in proteine	
LATTI DURI DOLCI - 25,0%	LATTI MONTAGNA DOLCI - 20,0%
47 g/kg	37 g/kg

Comune di Padru

Classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997

Loggia n. 442/95 - lungo viale dell'indipendenza acustico
Deduzione: 10,5 - 17,50 - 20,5 - 21,5 (2000)

[illegible]

CONFINE ATT